
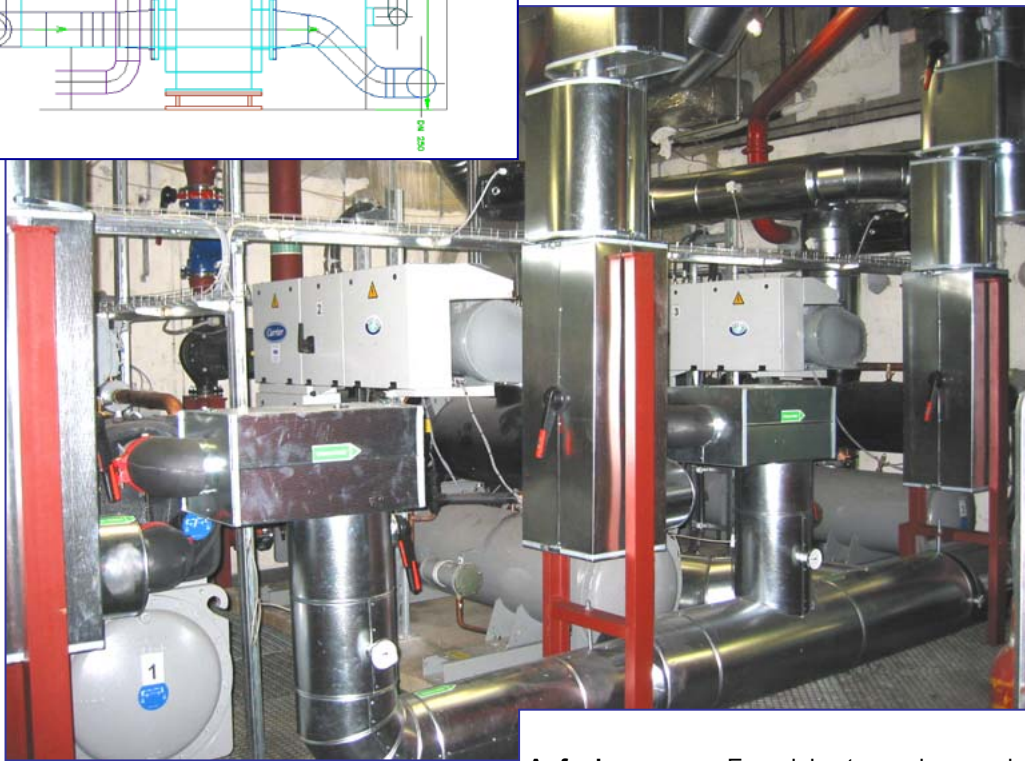


A5 Europa GmbH

Sheraton Flughafen Hotel Frankfurt/Main - Energiekonzept

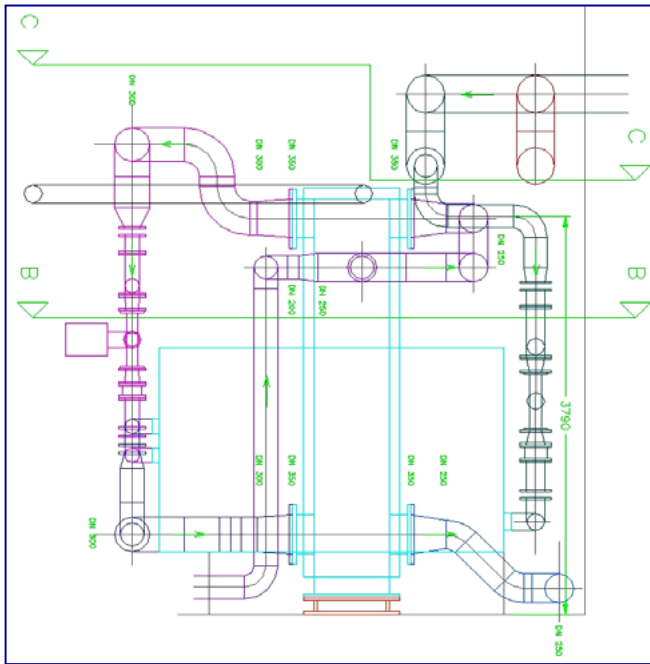

Aufgabe	Energiekostensenkung durch bauliche und organisatorische Maßnahmen	
Zeitraum	2002 – 2006	
Leistung	Erstellung eines Energiekonzeptes sowie die Leistungsphasen 1 bis 8 nach HOAI	
Bausummen	Kälteerzeugung:	575 T€
	RLT-Anlagen:	400 T€
	BHKW's:	390 T€
	KV-System:	260 T€
	Übrige:	210 T€
Bauherr	HE Deutschland GmbH	